



Acuerdo 968 Por el cual se aprueba la incorporación del cambio en los límites de generación y absorción de potencia reactiva de la unidad ST1 de la planta de generación Flores 1 y las respectivas curvas de carga

Acuerdo Número:

968

Fecha de expedición:

4 Mayo, 2017

Fecha de entrada en vigencia:

9 Mayo, 2017

Acuerdos relacionados:

Acuerdo 932 Por el cual se modifica el procedimiento para la realización de las pruebas de potencia reactiva de unidades de generación despachadas centralmente - 02/02/2017

Acuerdo 497 - 04/06/2010


El Consejo Nacional de Operación en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas en el Artículo 36 de la Ley 143 de 1994, el Anexo general de la Resolución CREG 025 de 1995 y su Reglamento Interno y según lo aprobado en la reunión No. 512 del 4 de mayo de 2017 y,

CONSIDERANDO

- 1** Que según lo previsto en el artículo 9 del Acuerdo 932 de 2017 “Por el cual se establece el procedimiento para la realización de las pruebas de potencia reactiva de unidades de generación despachadas centralmente”: “CAMBIO DE PARÁMETROS: Si como resultado de la realización de las pruebas de potencia reactiva de las unidades de generación despachadas centralmente, el agente generador encuentra que los límites de generación o absorción de potencia reactiva difieren de los declarados ante el CND, deberá declarar los nuevos parámetros, previo cumplimiento del procedimiento de cambio de parámetros previsto en los Acuerdos vigentes del CNO.”
- 2** Que como resultado de la realización de las pruebas de potencia reactiva de la unidad ST1 de la planta de generación Flores 1, se encontraron diferencias en los límites de generación y absorción de potencia reactiva, haciéndose necesario solicitar el cambio de los parámetros de la curva de cargabilidad.
- 3** Que siguiendo el procedimiento para solicitar el cambio de parámetros técnicos de las plantas de generación del Acuerdo 497 de 2010, ZONA FRANCA CELSIA S.A. E.S.P. solicitó al CND mediante comunicación con número de radicado XM 201744004076-3 del 24 de febrero de 2017 el cambio de los límites de generación y absorción de potencia reactiva de la unidad ST1 de la planta de generación Flores 1 y las respectivas curvas de carga.
- 4** Que XM S.A. E.S.P. mediante comunicación XM 006782-1 del 31 de marzo de 2017 considera que la modificación de los límites de generación y absorción de potencia reactiva de la unidad ST1 de la planta de generación Flores 1 y las respectivas curvas de carga no ponen en riesgo la operación del Sistema.
- 5** Que el Subcomité de Controles en la reunión 90 del 18 de abril de 2017 dio su concepto favorable a la solicitud de modificación de los límites de generación y absorción de potencia reactiva de la unidad ST1 de la planta de generación Flores 1 y las respectivas curvas de carga.
- 6** Que el Comité de Operación en la reunión 292 del 27 de abril de 2017 recomendó la expedición del presente Acuerdo.

ACUERDA:

- 1** Aprobar la declaración de una nueva curva operativa de carga de las unidades de la unidad ST1 de la planta de generación Flores 1, en las que se define la capacidad para entrega y absorción de potencia reactiva de las unidades en función de la potencia activa generada.

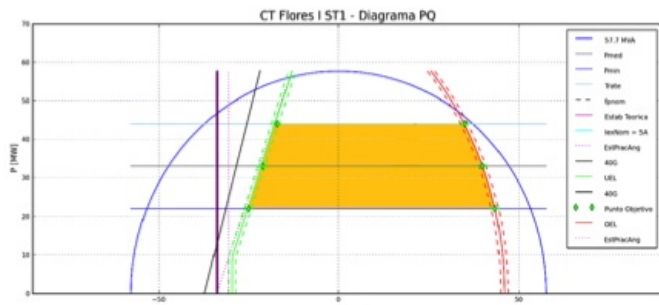

Unidad	Parámetro a Modificar	Valor Anterior	Valor Nuevo
FLORES 1 Unidad ST1	Cap Gen reactivos (Mvar) en 22 MW	40	43
	Cap Abs reactivos (Mvar) en 22 MW	-23	-25
	Cap Gen reactivos (Mvar) en 33 MW	40	40
	Cap Abs reactivos (Mvar) en 33 MW	-23	-21
	Cap Gen reactivos (Mvar) en 44 MW	40	35
	Cap Abs reactivos (Mvar) en 44 MW	-23	-17

2

El presente Acuerdo rige a partir del despacho que se realizará el 8 de mayo de 2017 para la operación del 9 de mayo de 2017.

Presidente - Diana M. Jiménez

Secretario Técnico - Alberto Olarte