



Acuerdo 1008 Por el cual se aprueba la incorporación del cambio en los límites de generación y absorción de potencia reactiva de las unidades 1, 2, 3 y 4 de la planta de generación Bajo Anchicayá y la respectiva curva de carga

**Acuerdo Número:**

1008

**Fecha de expedición:**

14 Septiembre, 2017

**Fecha de entrada en vigencia:**

19 Septiembre, 2017

**Acuerdos relacionados:**

Acuerdo 932 Por el cual se modifica el procedimiento para la realización de las pruebas de potencia reactiva de unidades de generación despachadas centralmente - 02/02/2017

Acuerdo 497 - 04/06/2010

El Consejo Nacional de Operación en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas en el Artículo 36 de la Ley 143 de 1994, el Anexo general de la Resolución CREG 025 de 1995 y su Reglamento Interno y según lo aprobado en la reunión No. 523 del 14 de septiembre de 2017 y,


**CONSIDERANDO**

- 1** Que según lo previsto en el artículo 9 del Acuerdo 932 de 2017 “Por el cual se establece el procedimiento para la realización de las pruebas de potencia reactiva de unidades de generación despachadas centralmente”: “CAMBIO DE PARÁMETROS: Si como resultado de la realización de las pruebas de potencia reactiva de las unidades de generación despachadas centralmente, el agente generador encuentra que los límites de generación o absorción de potencia reactiva difieren de los declarados ante el CND, deberá declarar los nuevos parámetros, previo cumplimiento del procedimiento de cambio de parámetros previsto en los Acuerdos vigentes del CNO.”
- 2** Que como resultado de la realización de las pruebas de potencia reactiva de las unidades 1, 2, 3 y 4 de la planta de generación Bajo Anchicayá, se encontraron diferencias en los límites de generación y absorción de potencia reactiva, haciéndose necesario solicitar el cambio de los parámetros de la curva de cargabilidad.
- 3** Que siguiendo el procedimiento para solicitar el cambio de parámetros técnicos de las plantas de generación del Acuerdo 497 de 2010, EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P. solicitó al CND mediante comunicación con número de radicado XM 201744013562-3 del 17 de julio actualizar las curvas de carga de las unidades 1, 2, 3 y 4 de la planta de generación Bajo Anchicayá.
- 4** Que XM S.A. E.S.P. mediante comunicación XM 015594-1 del 31 de julio de 2017 considera que la solicitud de modificación de parámetros cumple con los procedimientos establecidos en la regulación vigente.
- 5** Que el Subcomité de Controles en la reunión 100 del 15 de agosto de 2017 dio concepto favorable a la solicitud de modificación de los límites de generación y absorción de potencia reactiva de las unidades 1, 2, 3 y 4 de la planta de generación Bajo Anchicayá y las respectivas curvas de carga.
- 6** Que el Comité de Operación en la reunión 296 del 31 de agosto de 2017 recomendó la expedición de este Acuerdo.

**ACUERDA:**


- 1** Aprobar la declaración de una nueva curva operativa de carga de las unidades 1, 2, 3 y 4 de la planta de generación Bajo Anchicayá, en las que se define la capacidad para entrega y absorción de potencia reactiva de la unidad en función de la potencia activa generada así:

## Unidad 1

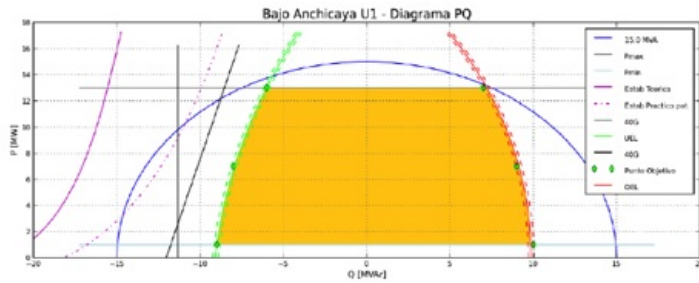


Unidad	Parámetro a Modificar	Valor Anterior	Valor Nuevo
<b>Bajo Anchicaya Unidad 1</b>	Cap Gen reactivos (Mvar) en 1 MW	9	10
	Cap Gen reactivos (Mvar) en 7 MW	9	9
	Cap Gen reactivos (Mvar) en 13 MW	9	7
	Cap Abs reactivos (Mvar) en 1 MW	0	-9
	Cap Abs reactivos (Mvar) en 7 MW	0	-8
	Cap Abs reactivos (Mvar) en 13 MW	0	-6

## Unidad 2

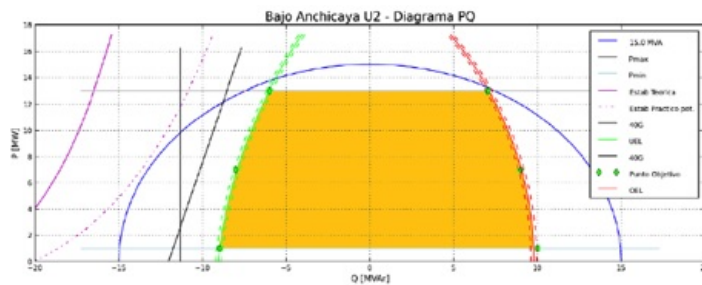


Unidad	Parámetro a Modificar	Valor Anterior	Valor Nuevo
<b>Bajo Anchicaya Unidad 2</b>	Cap Gen reactivos (Mvar) en 1 MW	9	10
	Cap Gen reactivos (Mvar) en 7 MW	9	9
	Cap Gen reactivos (Mvar) en 13 MW	9	7
	Cap Abs reactivos (Mvar) en 1 MW	0	-9
	Cap Abs reactivos (Mvar) en 7 MW	0	-8
	Cap Abs reactivos (Mvar) en 13 MW	0	-6

## Unidad 3

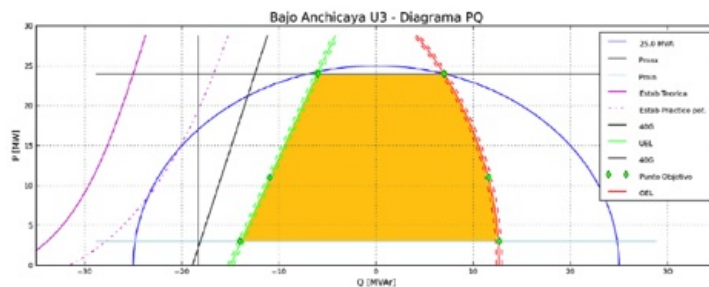

Unidad	Parámetro a Modificar	Valor Anterior	Valor Nuevo
<b>Bajo Anchicaya Unidad 3</b>	Cap Gen reactivos (Mvar) en 3 MW	15	13
	Cap Gen reactivos (Mvar) en 11 MW	15	12
	Cap Gen reactivos (Mvar) en 24 MW	15	7
	Cap Abs reactivos (Mvar) en 3 MW	0	-14
	Cap Abs reactivos (Mvar) en 11 MW	0	-11
	Cap Abs reactivos (Mvar) en 24 MW	0	-6

## Unidad 4

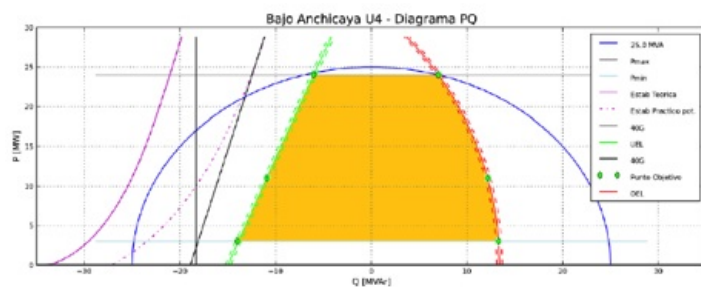

Unidad	Parámetro a Modificar	Valor Anterior	Valor Nuevo
<b>Bajo Anchicaya Unidad 4</b>	Cap Gen reactivos (Mvar) en 3 MW	15	13
	Cap Gen reactivos (Mvar) en 11 MW	15	12
	Cap Gen reactivos (Mvar) en 24 MW	15	7
	Cap Abs reactivos (Mvar) en 3 MW	0	-14
	Cap Abs reactivos (Mvar) en 11 MW	0	-11
	Cap Abs reactivos (Mvar) en 24 MW	0	-6

**2**

El presente Acuerdo rige a partir del despacho que se realizará el 18 de septiembre de 2017 para la operación del 19 de septiembre de 2017.

---

Presidente - Diana M. Jiménez R.

---

Secretario Técnico - Alberto Olarte